Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-I/4р
Этикетка
АТПН.745412.003 ЭТ

1 Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-I/4р (далее - пластина) предназначена для использования в комплекте с Извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-I/4р для установки на ней от одного до четырех отражателей, в случае, когда их невозможно установить непосредственно на стену или другую поверхность. Например, когда отражатели устанавливается на выпуклые стены, круглые колонны или малоразмерные конструкции.
Общий вид пластины с габаритными и посадочными размерами приведен на рисунке 1.

2 Каждый отражатель прикручиваются к пластине двумя винтами М3 . Пластина с установленными отражателями закрепляется на месте установки четырьмя саморезами. При этом необходимо обеспечить жесткость крепления.

3 Комплект поставки: пластина – 1 шт.
винт М3х6 – 8 шт.

4 Пластина изготовлена в соответствии с конструкторской документацией АТПН.745412.001, принята и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Отметка ОТК

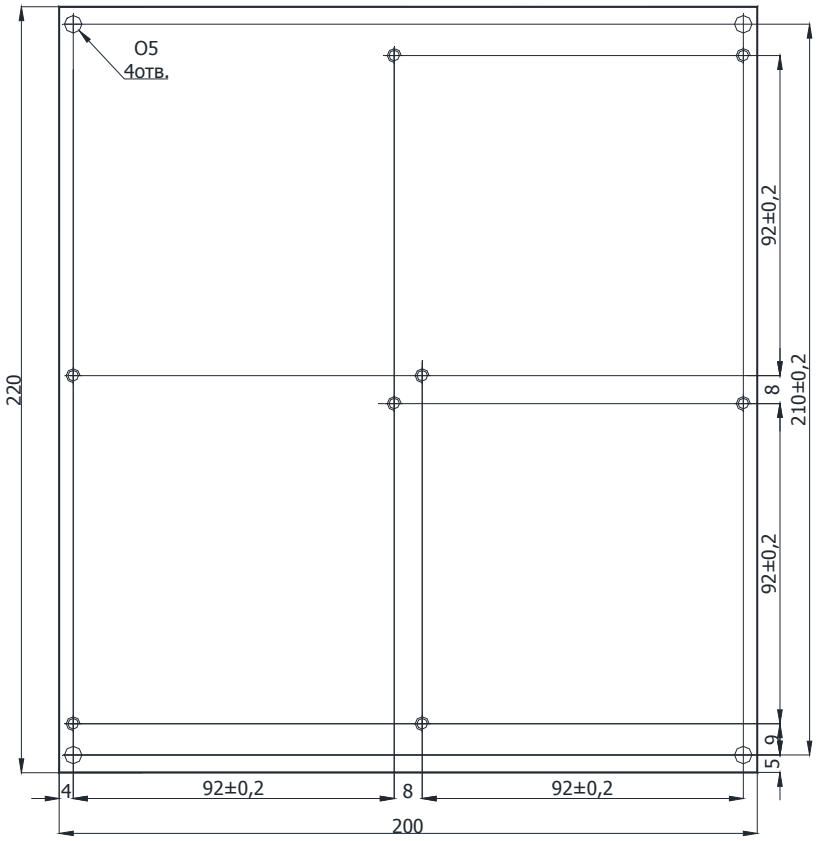

Рисунок 1 Общий вид пластины