

Рисунок 1.3.1 – Подключение блоков при автономном использовании комплекса.

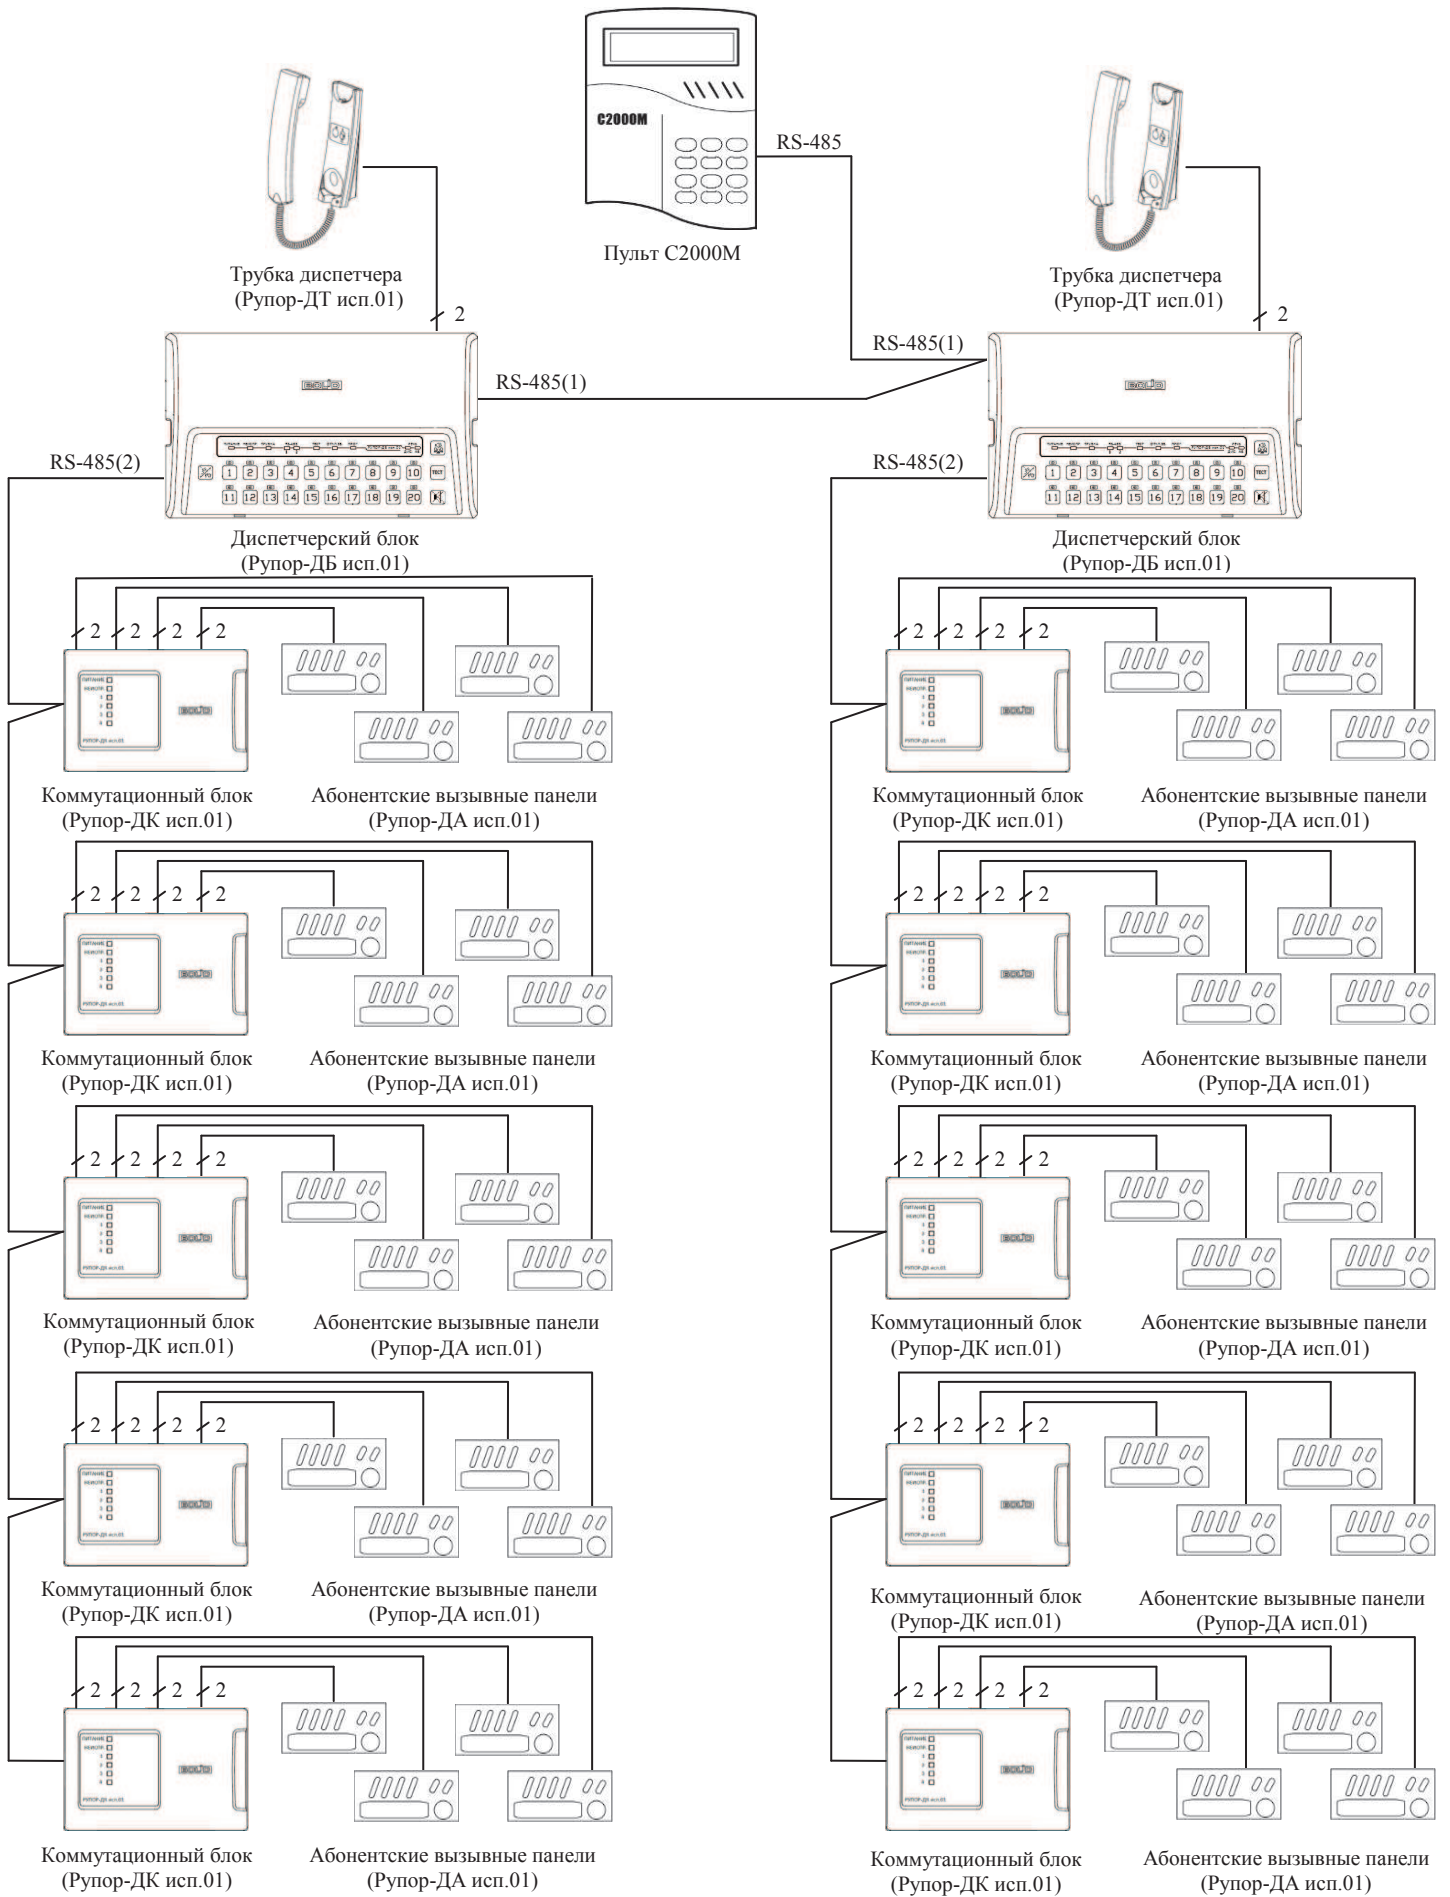


Рисунок 1.3.2 – Подключение блоков при использовании комплекса в составе ИСО «Орион».